

最上川水系村山高瀬川 洪水浸水想定区域図（想定最大規模）全体図

天童市 山形市

1. 説明文

(1) この図は、最上川水系村山高瀬川について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

(2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の村山高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により村山高瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、排水機場などの内水処理施設等の効果、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

(1) 作成主体 山形県
(2) 指定年月日 令和6年6月14日
(3) 告示番号 山形県告示第451号
(4) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項第3号
(5) 対象となる河川 最上川水系村山高瀬川
(6) 指定の前提となる降雨 左右岸：山形市大字上東山から馬見ヶ崎川への合流点まで
(7) 関係市町村 最上川流域の2日間の総雨量 295mm
山形市

凡 例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 5.0m～10.0m未満の区域
- 3.0m～5.0m未満の区域
- 0.5m～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域


----- 市町村界

洪水浸水想定区域の指定の対象となる河川

A3出力時：S=1:30000 A1出力時：S=1:15000

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 747 本製品を複製する場合には、国土地理院の承認を得なければならない。
背景図は電子地形図25000を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。

最上川水系村山高瀬川 洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 詳細図1/2

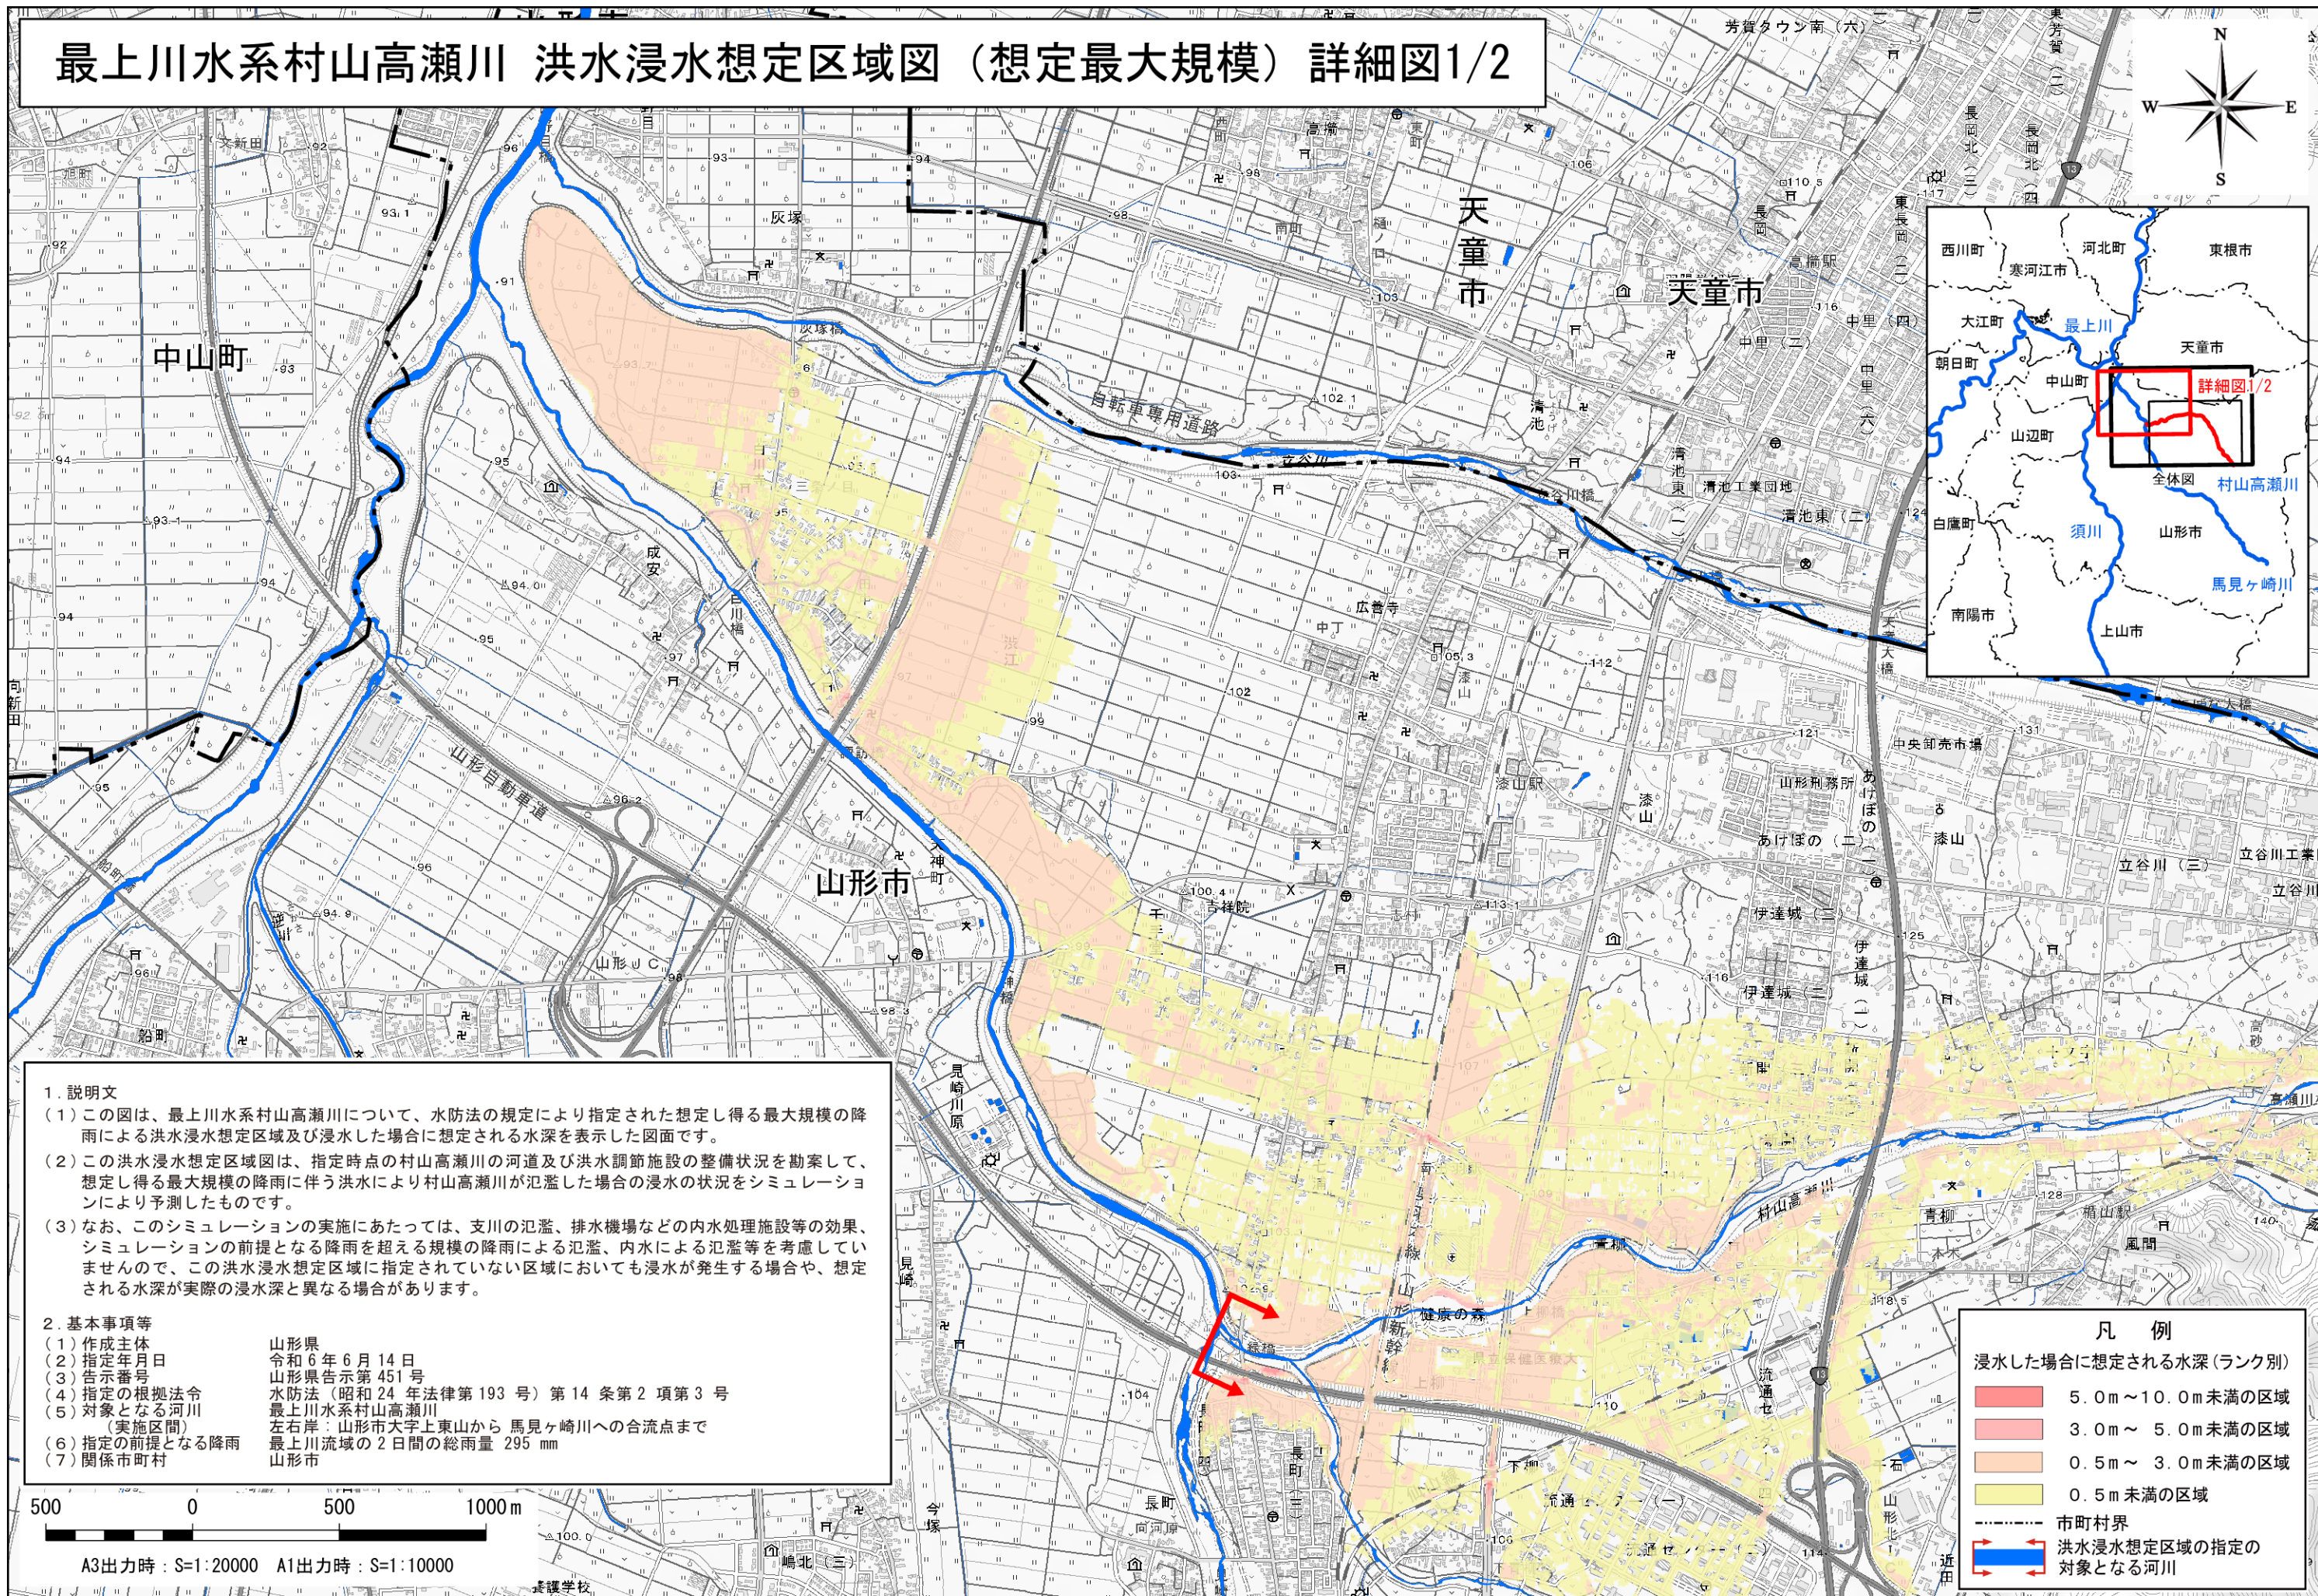


1. 説明文
- (1) この図は、最上川水系村山高瀬川について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 - (2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の村山高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により村山高瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、排水機場などの内水処理施設等の効果、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等
- (1) 作成主体 山形県
 - (2) 指定年月日 令和6年6月14日
 - (3) 告示番号 山形県告示第451号
 - (4) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項第3号
 - (5) 対象となる河川 最上川水系村山高瀬川
 - (6) 指定の前提となる降雨 左右岸：山形市大字上東山から馬見ヶ崎川への合流点まで
最上川流域の2日間の総雨量 295mm
 - (7) 関係市町村 山形市

- 凡 例
- 浸水した場合に想定される水深（ランク別）
- 5.0m～10.0m未満の区域
 - 3.0m～5.0m未満の区域
 - 0.5m～3.0m未満の区域
 - 0.5m未満の区域
- 市町村界
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる河川

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 747 本製品を複製する場合には、国土地理院の承認を得なければならない。
背景図は電子地形図25000を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。

最上川水系村山高瀬川 洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 詳細図2/2

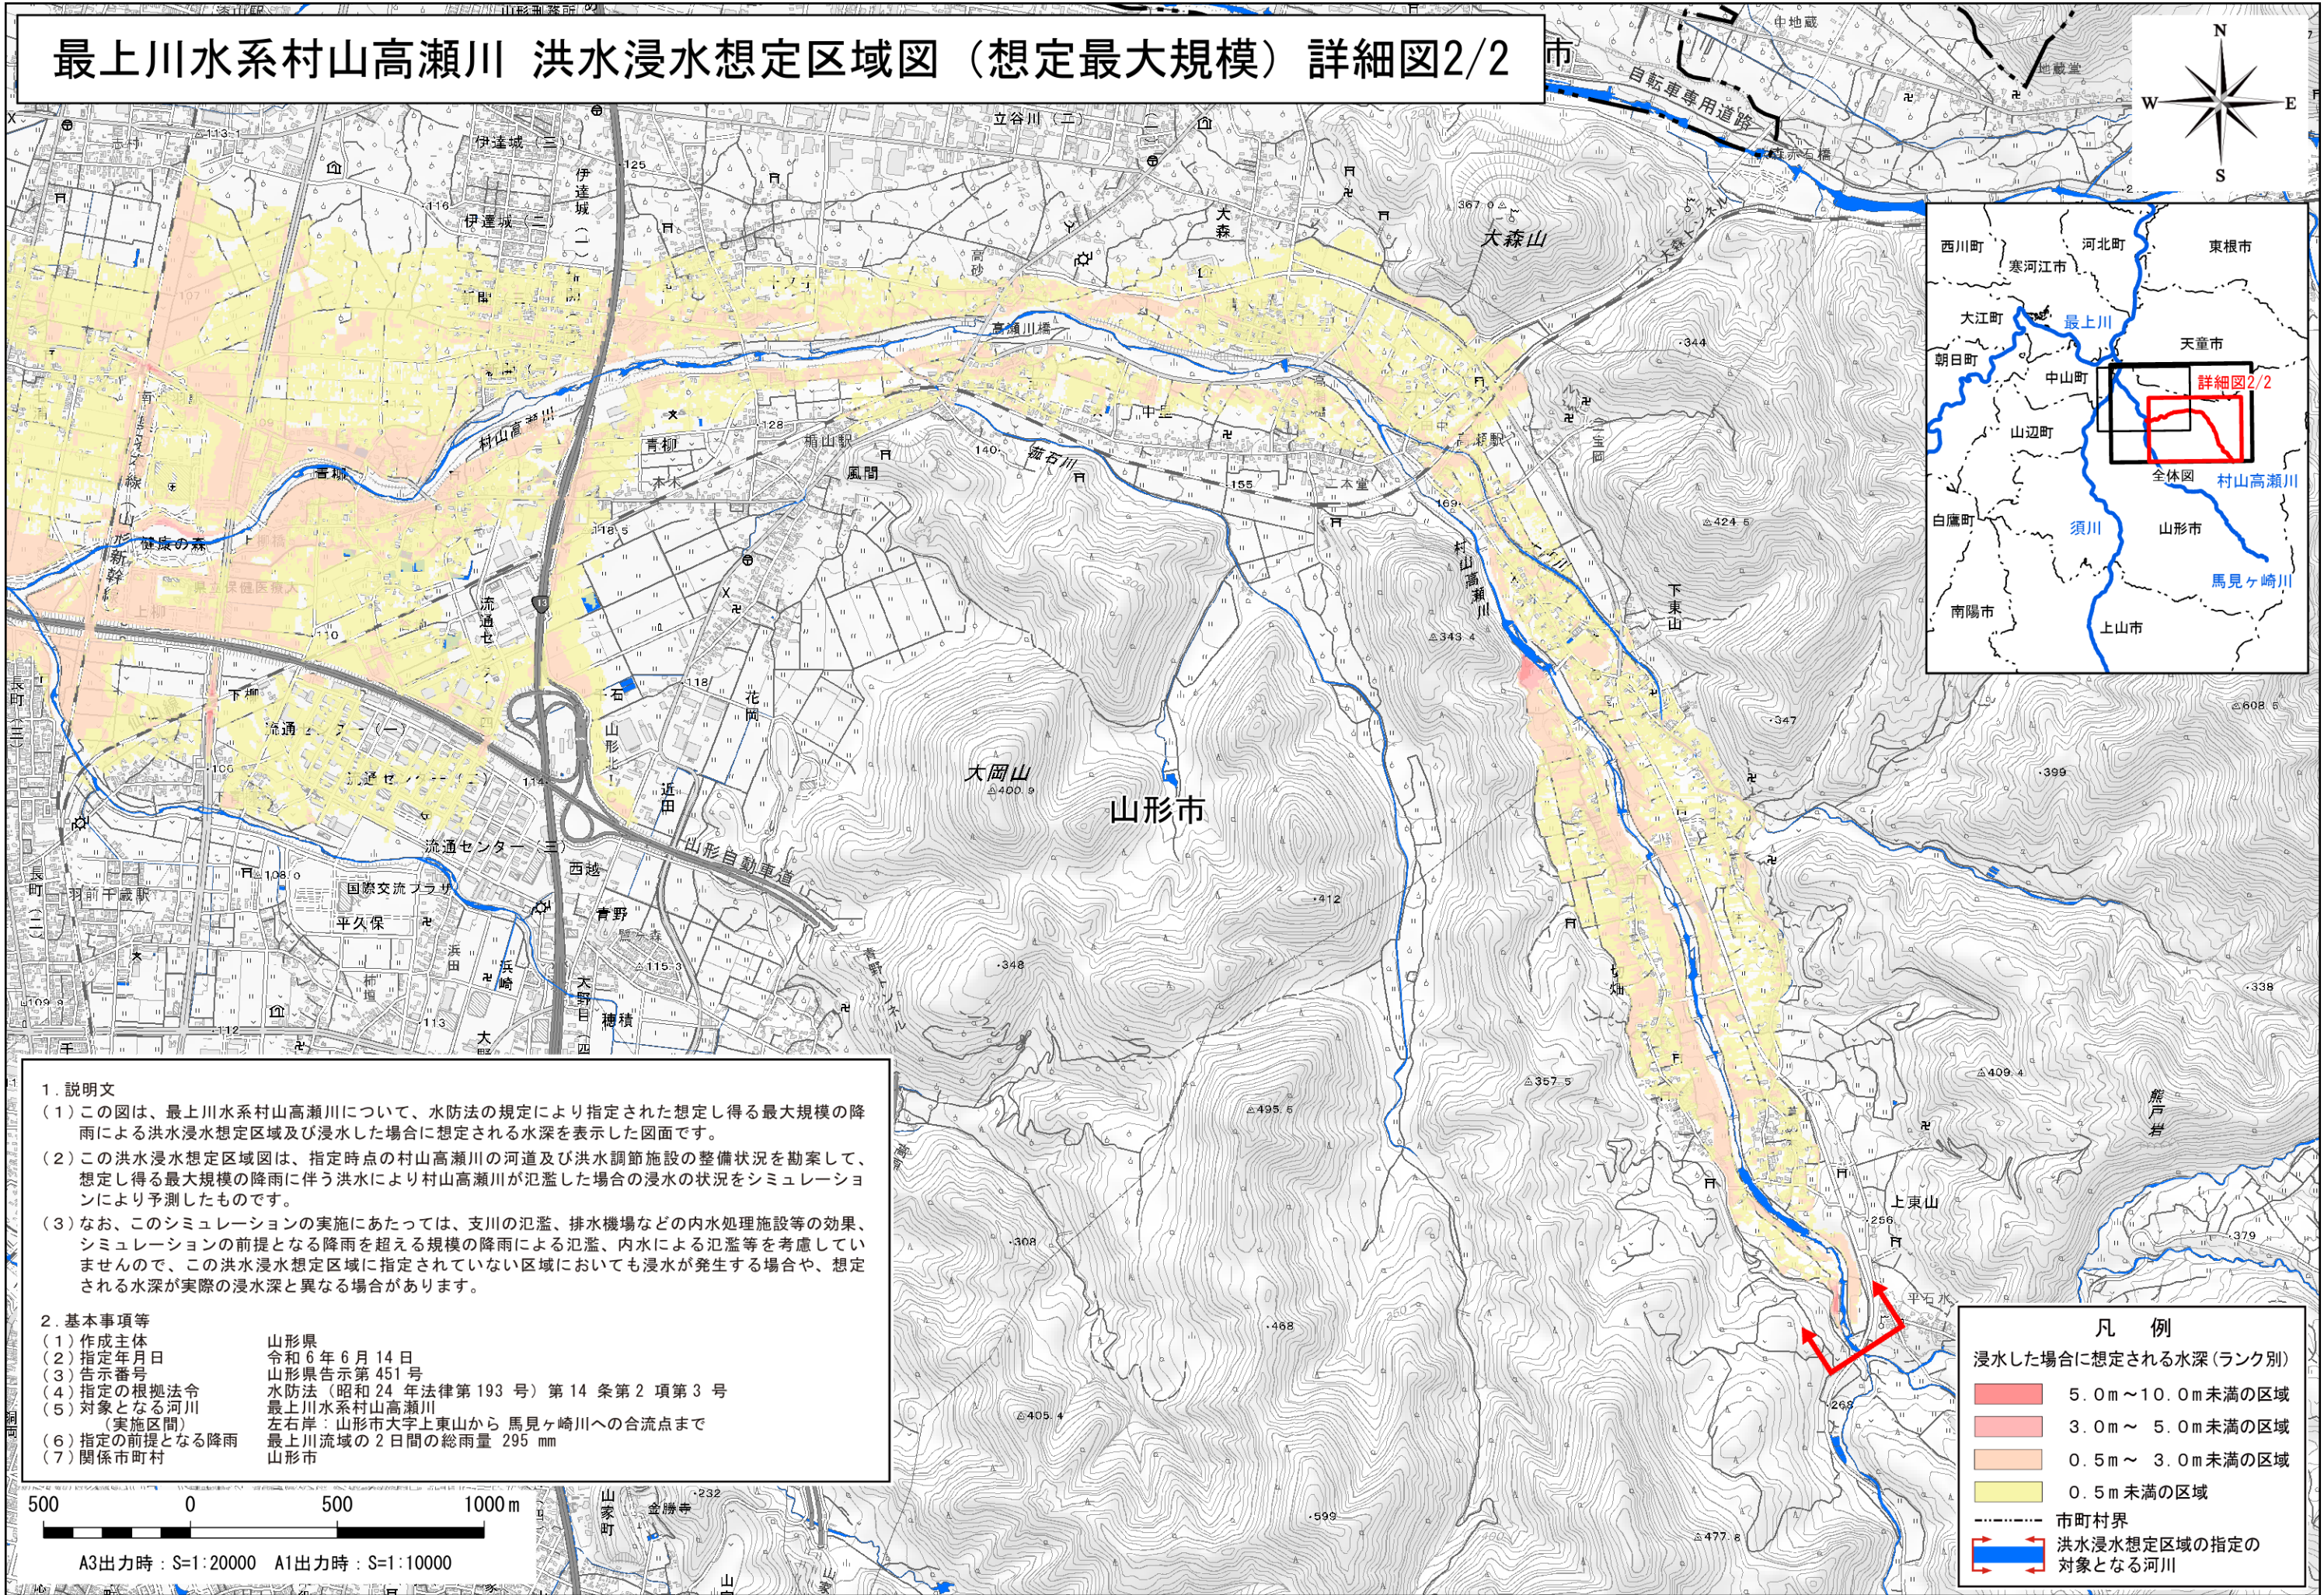

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 747 本製品を複製する場合には、国土地理院の承認を得なければならない。
背景図は電子地形図25000を拡大して使用しているので、位置精度は基図に準じます。