








仕様書


- 1 工 事 名 西置賜地域振興局ターボ冷凍機進相コンデンサ更新
及びP C B含有調査
- 2 施工場所 長井市高野町二丁目3番1号 西置賜地域振興局地下室
- 3 工 期 着工期限：契約締結から7日以内
完成期限：令和9年1月29日まで
- 4 業務内容 (1) ターボ冷凍機起動盤内高圧進相コンデンサ（低濃度P C
B含有の疑い有）の撤去・更新及び起動盤動作確認
(2) 撤去進相高圧コンデンサP C B含有調査（採油・分析）
(3) 撤去品産業廃棄物処分（低濃度P C Bに該当した場合は
除く）
- 5 ターボ冷凍機の内容
製 造 者：(株) 日立製作所
型 式：H C－F 2 0 0
起動盤型式：S D－F W X 9 4
製 造 年：1 9 9 7 年
- 6 撤去・更新対象機器
ターボ冷凍機起動盤内の高圧進相コンデンサ
製造者：ニチコン（株）
品 番：A F 6 6 2 3 6 0 K C 5
形 式：S H
CAT.NO：B 7 Y 0 6 9 9
製造年：1 9 9 7 年

※撤去した機器について、P C B含有ありの場合は構内指定場所へ保管す
ることとし、P C B含有無しの場合は発注者に対し引渡しを要しないこ
ととし、搬出の上関係法令に従い適切に処理すること。
- 7 その他
(1) 施工に当たっては、関係法令や規則等を遵守すること。
(2) 施工日程については、事前に打ち合わせを行うこと。
(3) その他、疑義が生じた時には、発注者と受注者で協議し、これを取り
決めるものとする。

置賜総合支庁 西置賜地域振興局 フloor案内図

令和8年4月現在

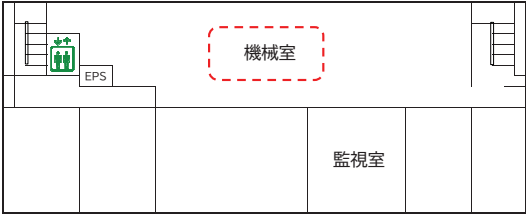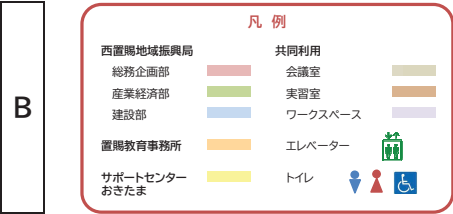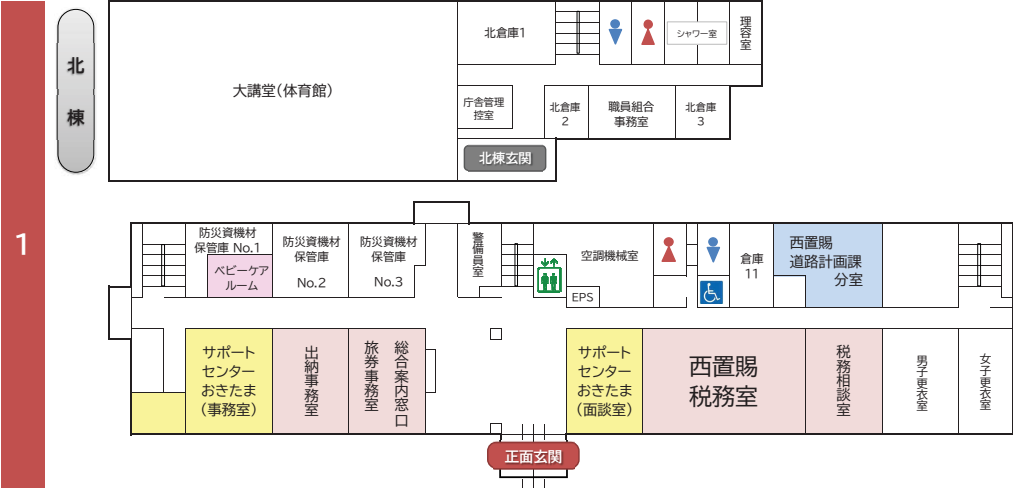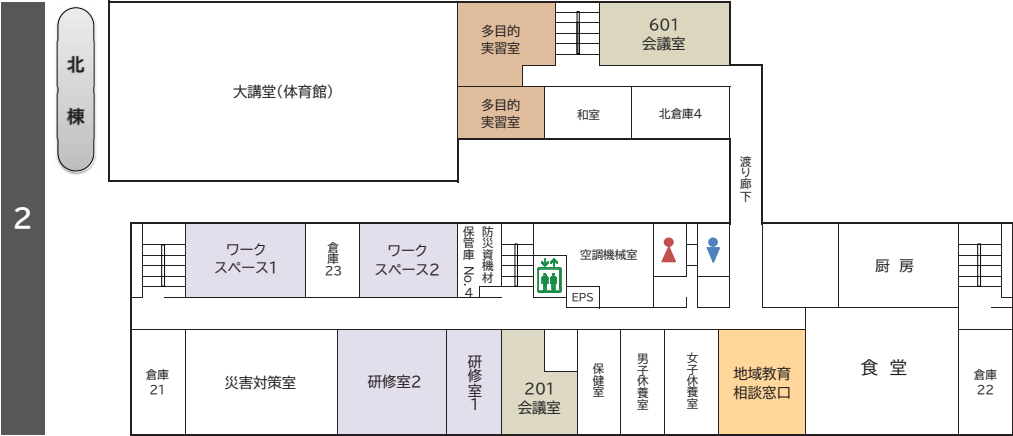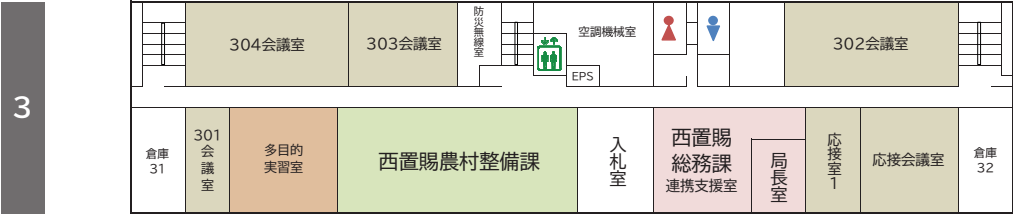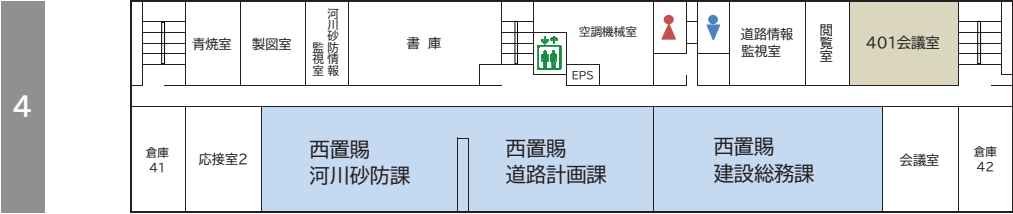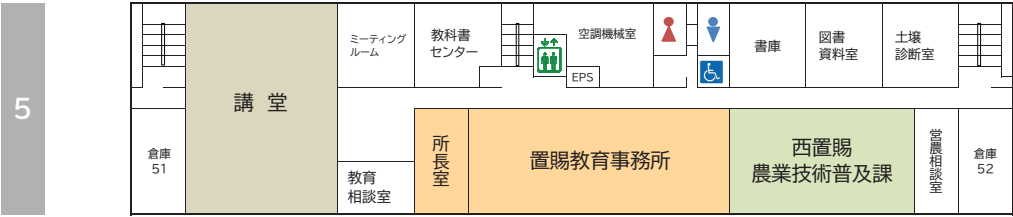

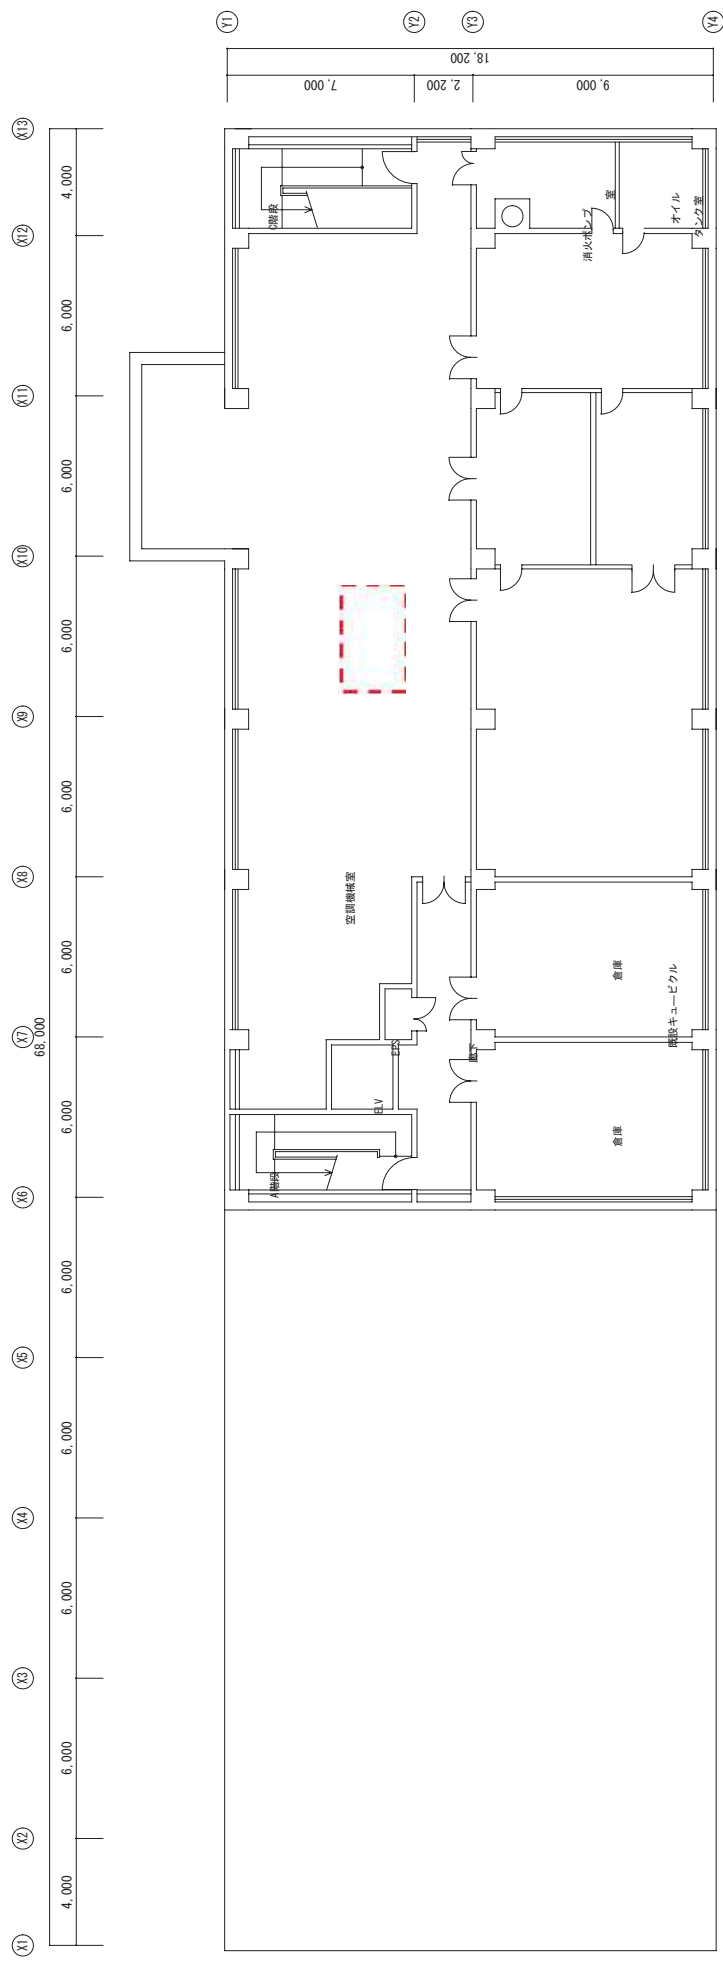

地階平面図



- ・品番 AF662360KC5
- ・形式 SH
- ・CAT.NO B7Y0699
- ・製造年 1997
- ・機器名称 高圧進相コンデンサ

